


Ferramenta di sicurezza ENV 1627 WK 3 – per battente secondario – Scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4, battuta Euro 18 x 8, 20 x 8 – Aria battuta 12 mm – Martellina ad altezza costante

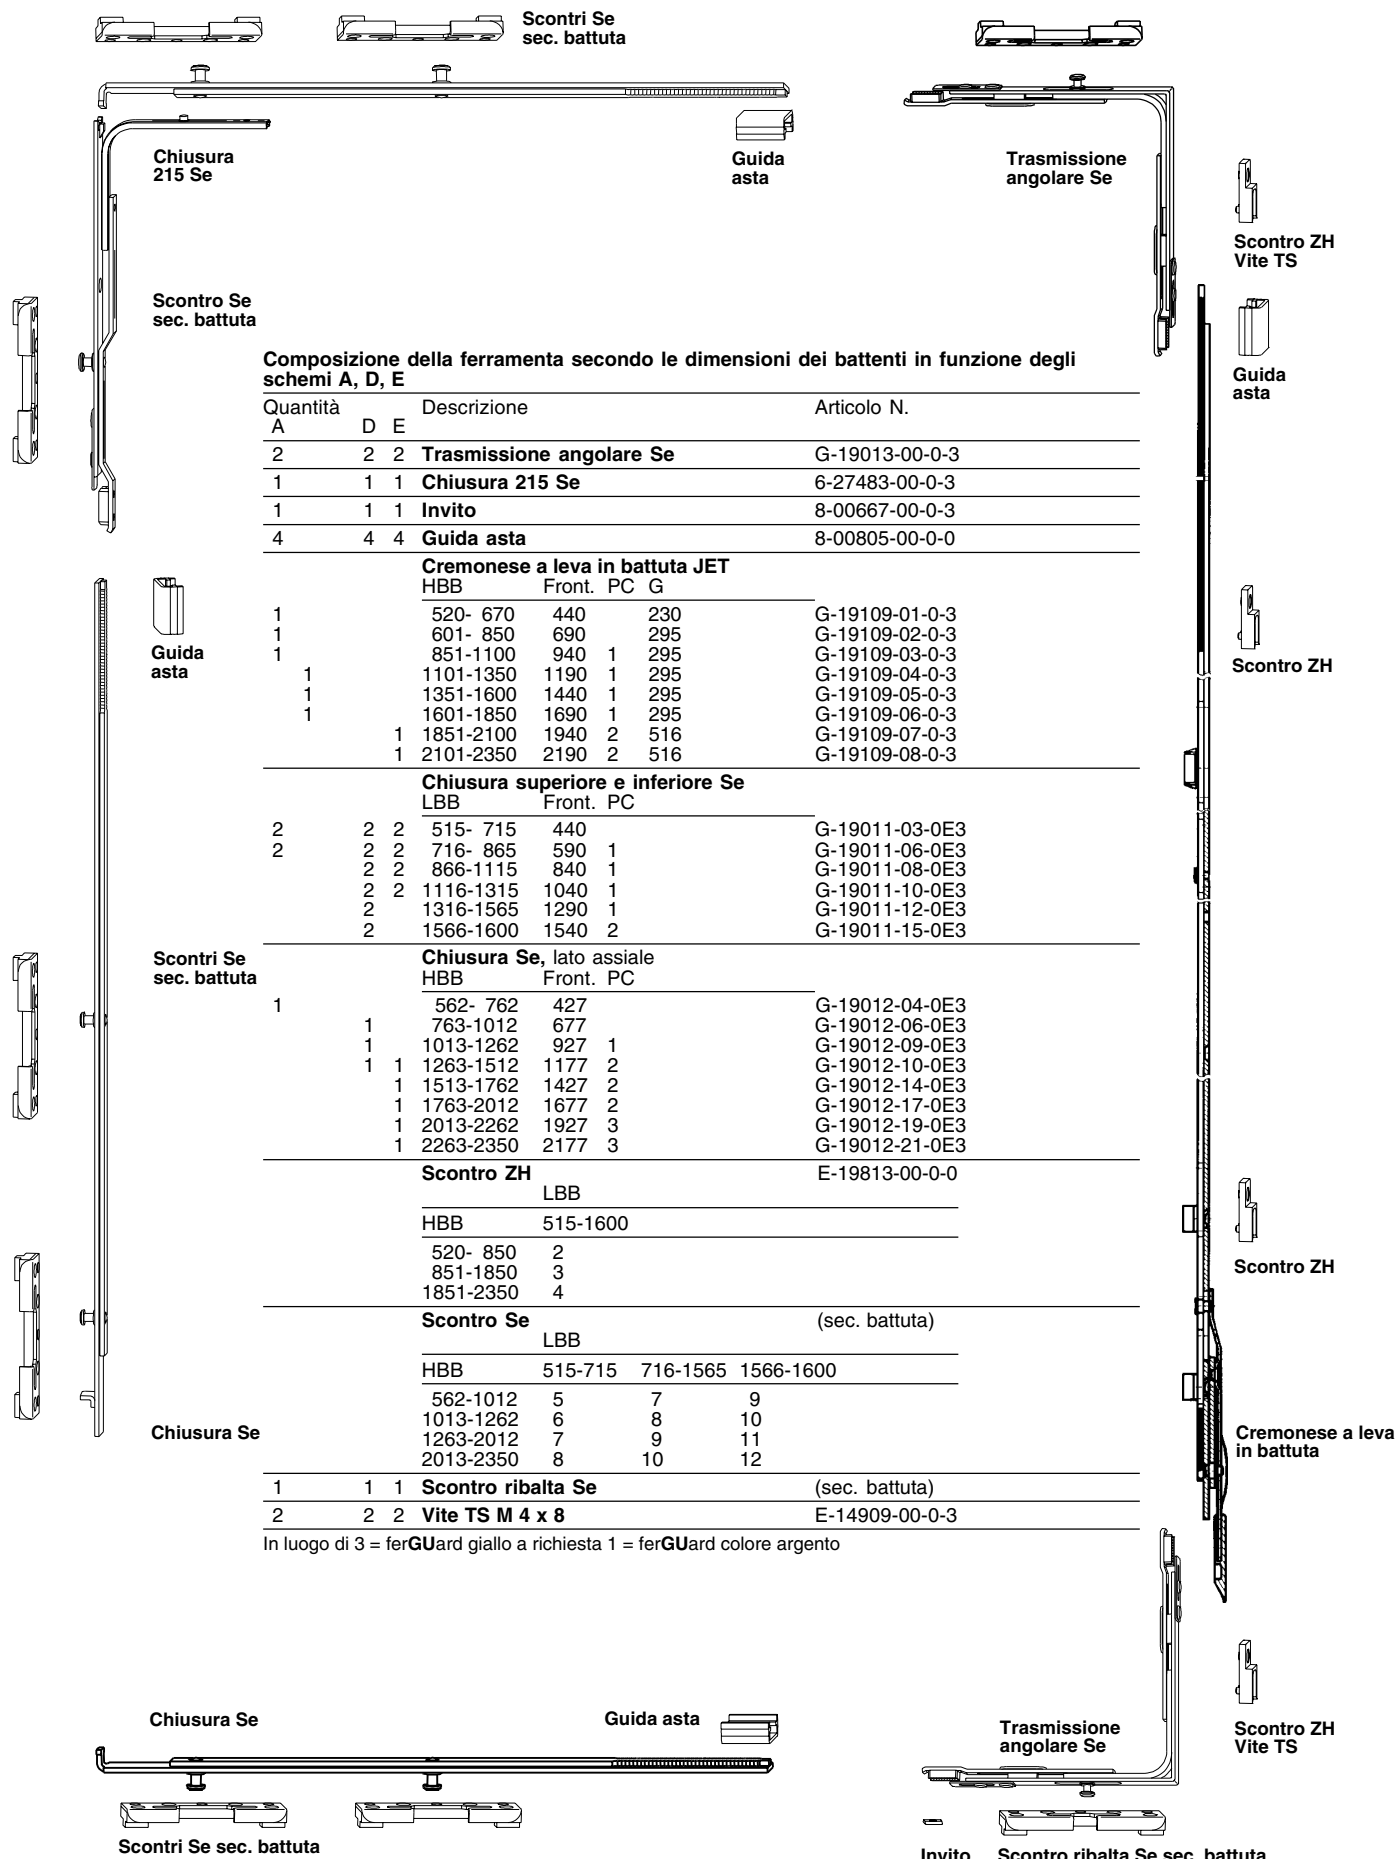

Composizione della ferramenta secondo le dimensioni dei battenti in funzione degli schemi A, D, E

Quantità	A	D	E	Descrizione	Articolo N.
2	2	2		Trasmissione angolare Se	G-19013-00-0-3
1	1	1		Chiusura 215 Se	6-27483-00-0-3
1	1	1		Invito	8-00667-00-0-3
4	4	4		Guida asta	8-00805-00-0-0

Cremonese a leva in battuta JET

HBB	Front.	PC	G	
520- 670	440		230	G-19109-01-0-3
601- 850	690		295	G-19109-02-0-3
851-1100	940	1	295	G-19109-03-0-3
1101-1350	1190	1	295	G-19109-04-0-3
1351-1600	1440	1	295	G-19109-05-0-3
1601-1850	1690	1	295	G-19109-06-0-3
1851-2100	1940	2	516	G-19109-07-0-3
2101-2350	2190	2	516	G-19109-08-0-3

Chiusura superiore e inferiore Se

LBB	Front.	PC	
515- 715	440		G-19011-03-0E3
716- 865	590	1	G-19011-06-0E3
866-1115	840	1	G-19011-08-0E3
1116-1315	1040	1	G-19011-10-0E3
1316-1565	1290	1	G-19011-12-0E3
1566-1600	1540	2	G-19011-15-0E3

Chiusura Se, lato assiale

HBB	Front.	PC	
562- 762	427		G-19012-04-0E3
763-1012	677		G-19012-06-0E3
1013-1262	927	1	G-19012-09-0E3
1263-1512	1177	2	G-19012-10-0E3
1513-1762	1427	2	G-19012-14-0E3
1763-2012	1677	2	G-19012-17-0E3
2013-2262	1927	3	G-19012-19-0E3
2263-2350	2177	3	G-19012-21-0E3

Scontro ZH E-19813-00-0-0

LBB

HBB	
515-1600	
520- 850	2
851-1850	3
1851-2350	4

Scontro Se (sec. battuta)

LBB	
515-715	716-1565 1566-1600
562-1012	5 7 9
1013-1262	6 8 10
1263-2012	7 9 11
2013-2350	8 10 12

Scontro ribalta Se (sec. battuta)

1	1
2	2

Vite TS M 4 x 8 E-14909-00-0-3

In luogo di 3 = ferGUard giallo a richiesta 1 = ferGUard colore argento